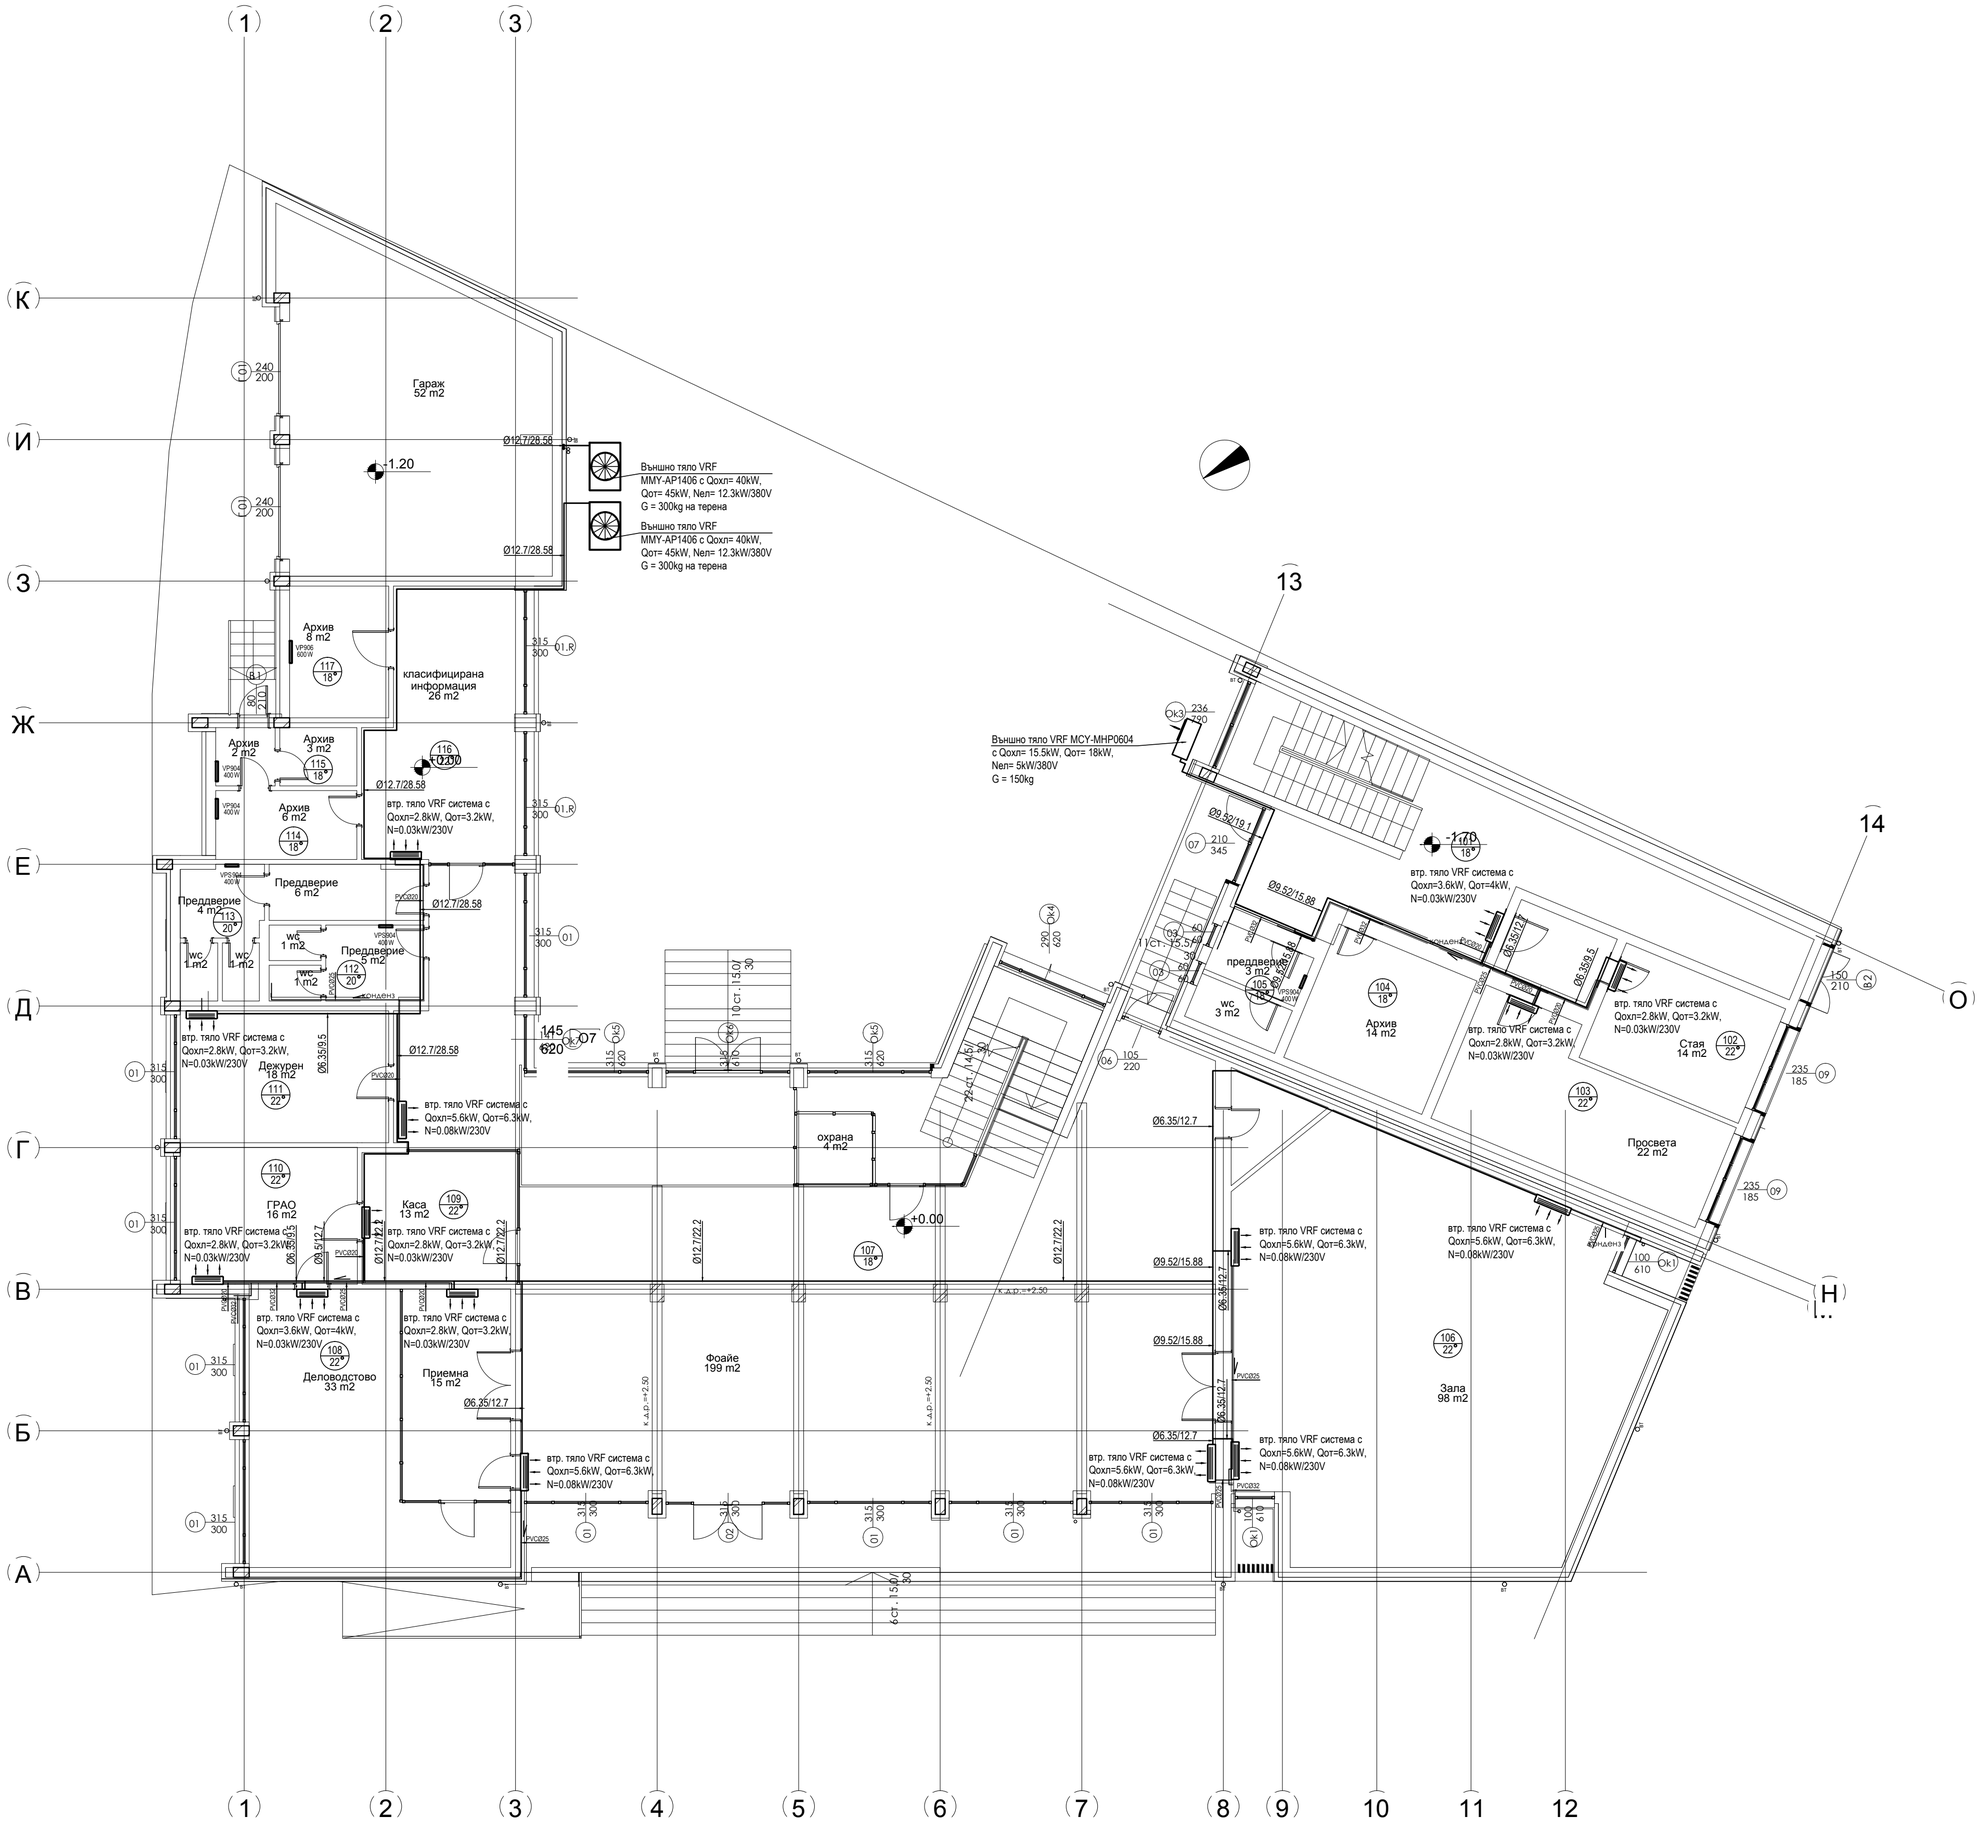

ЛЕГЕНДА:

- 101 / 20° — номер на помещение, температура зима, °C
- VPS904 400W — електрическо отоплително тяло с мощност 400 Вт
- 90m³/h — битов вентилатор с дебит 90m³/h; Nел=0.022 kW/230V

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Електрическите отоплителни тела в тоалетни и бани са влагоустойчиво изпълнение ;
2. Ел. захранването на всички климатизатори е на външното тяло.
3. Дължината на тръбните снопове и отвеждането на конденз от климатизаторите се определя на място .

ръководител на проектантския екип	
възложител:	ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД пл. Шейновски 3
Обект:	Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация в ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, пл."Шейновски" №3, гр.СИМЕОНОВГРАД, УПИ I -общински съвет
Проектанти:	инж. Владимир Карапетров
Съгласували проектанти:	АРХ — арх. Виолета Каракачанова СК — инж. Васил Бочуков Ел — инж. Венцислав Георгиев ПБ — арх. В. Каракачанова
ЧЕРТЕЖ:	Разпределение първи етаж

проектен код:	мащаб:	фаза:	дата:	част:	лист:
SM	1 : 100	ТП	01.2023	ОВК	1/3

"КЮД ДИЗАЙН" ЕООД
1421, София, ул. "Бунтовник" №50
www.cude.bg ; office@cude.bg